

## 榆陵祭屋内区画詳細

榆陵祭 2021 実行委員会事務局

### ○E 棟 2 階普通教室・E 棟 3 階普通教室ブロック

該当教室：E202、E203、E204、E205、E206、E216、E217、E218、  
E219、E302、E303、E304、E305、E306、E313、E314、  
E315、E317、E318、E319

座席数：70 席（教室によって多少のばらつきあり）

使用可能電力上限：1800W

備考：教室内の椅子は使用不可です。



図 1 E 棟 2 階普通教室・E 棟 3 階普通教室ブロック（E206）の内観

### ○大教室ブロック

該当教室：E208、E214、E308、E311

座席数：115 席（教室によって多少のばらつきあり）

使用可能電力上限：1800W

備考：教室内の椅子は使用不可です。

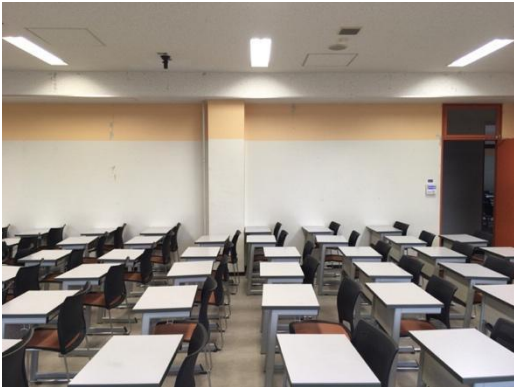


図 2 大教室ブロック（E308）の内観

○N棟演習室ブロック

該当教室：N231、N232、N233、N234、N242、N243、N244、N245

座席数：24席（教室によって多少のばらつきあり）

使用可能電力上限：3800W(電力引き込み不可)

備考：演習室使用団体は演習室の机を使用することができます。

また、生演奏および合唱は禁止になっています。

教室内の椅子は使用不可です。



図3 N棟演習室ブロック（N234）の内観及び外観

○椅子固定教室ブロック その1

該当教室：E201、E301、E310

座席数：220席（移動不可）

使用可能電力上限：1800W

備考：教卓および教壇の移動が不可です。



図4 椅子固定教室ブロック その1（E310）の内観及び外観

○椅子固定教室ブロック その3

該当教室：大講堂

座席数：448席（移動不可）

使用可能電力上限：7800W(電力引き込み不可)

備考：教室内での飲食は不可です。

室内空調の操作は不可です。

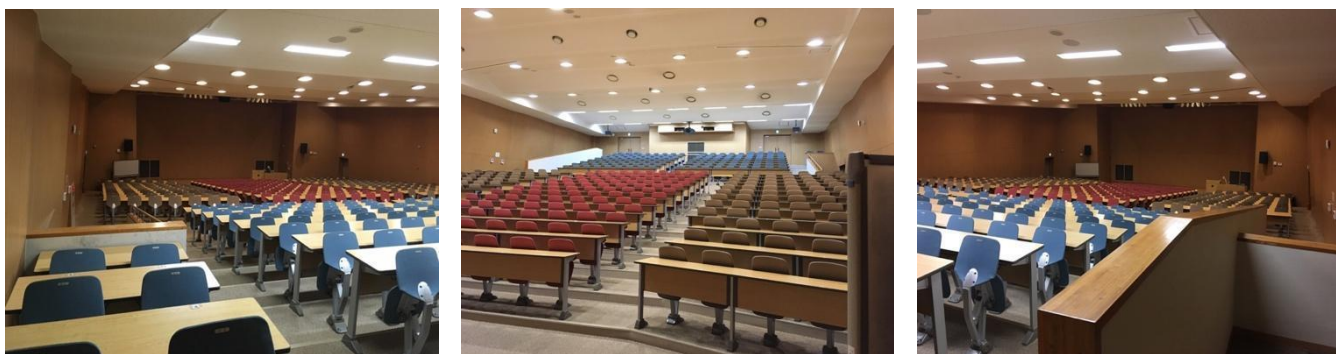


図6 椅子固定教室ブロック  
その3（大講堂）の内観

**注意**

どの教室においても、団体がホワイトボードを使用すること、備え付けの視聴覚機器・視聴覚機器操作卓の移動および使用することは不可となっております。